


(7) 点検口  
○種類

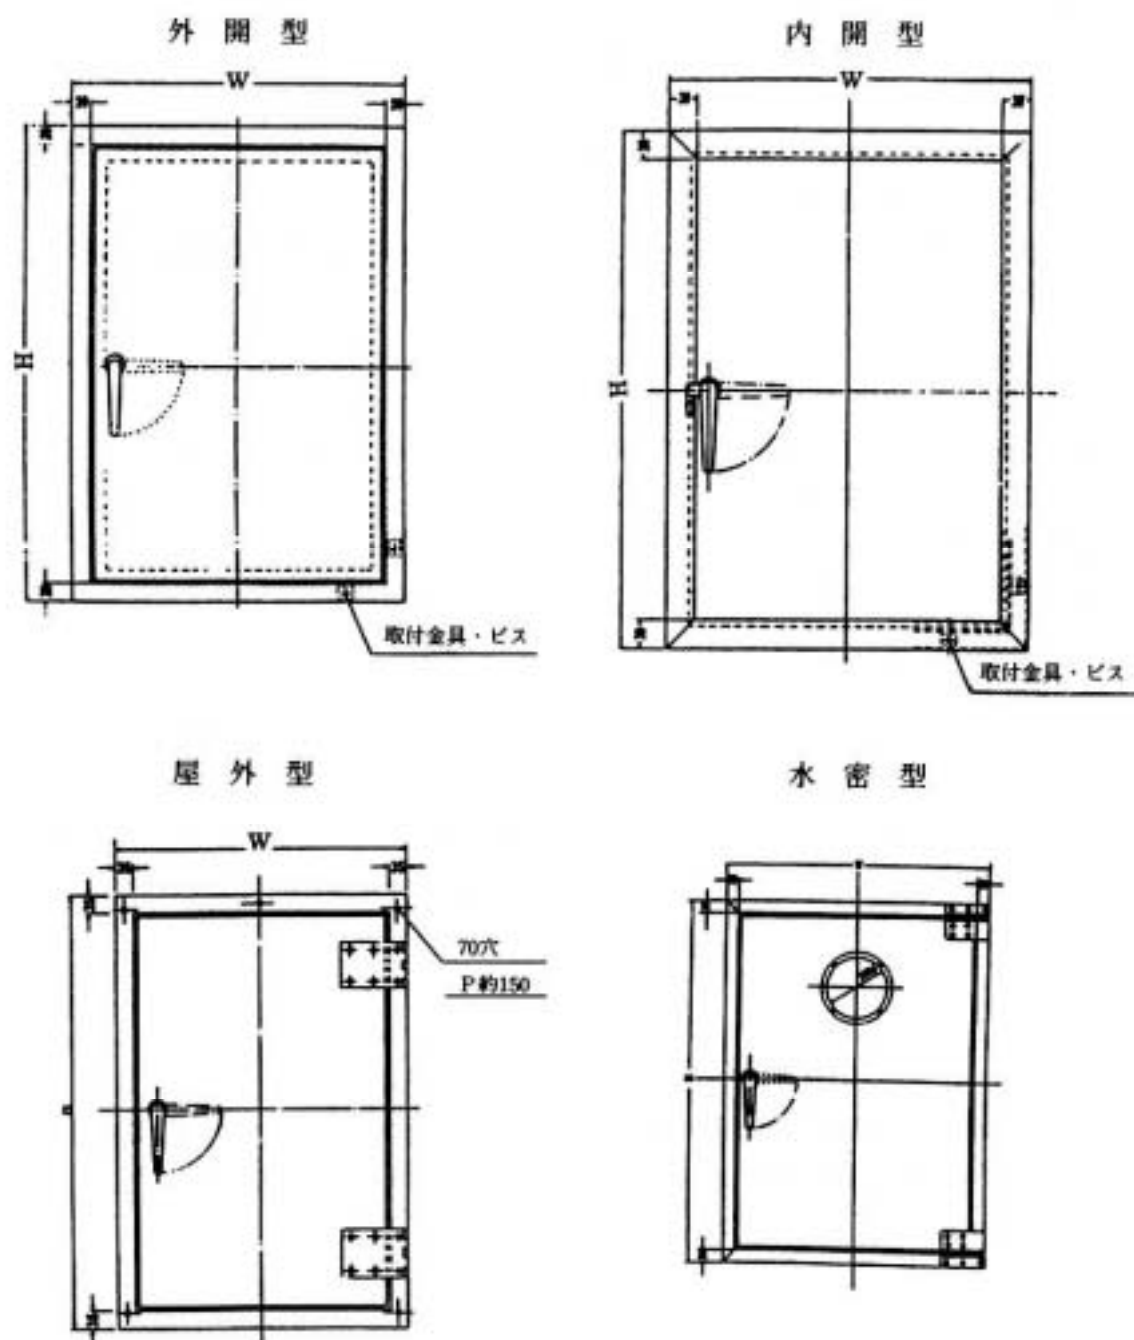

製作取付上の注意

- 点検口は開閉が容易で、閉鎖時に空気の漏れの少ない構造とする。
- 点検口のふたはダクトと同じ板厚の垂鉛鉄板を用いる。
- 空調ダクトに使用する場合厚さ25mm以上のグラスウール又はこれと同等の断熱材を充てんしたもの。
- 厨房排気ダクトに使用の場合は、ダクト下に設けない。
- ダクト、チャンバーの内貼部に点検口を取付ける場合は、内貼保温材切口の処理には十分留意し、飛散や結露の恐れのない処置を施す。